

特点:

- 芯片与底板电气绝缘, 2500V 交流绝缘
 - 采用德国产玻璃钝化芯片焊接, 优良的温度特性和功率循环能力
 - 体积小, 重量轻
- 典型应用:
- 电焊机
 - 切割机
 - 电镀电源
 - 开关电源

$I_{F(AV)}$ 250A
 V_{DRM}/V_{RRM} 600~1800V
 I_{FSM} 11.00 KA
 I^2t 617 $10^3 A^2S$



符号	参数	测试条件	结温 T_j (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 单面散热, $T_c=85^\circ C$	150			250	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			392	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM}$ $t_p=10ms$ $V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	150	600	1600	1800	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$	150			5	mA
I_{FSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波	150			11.00	KA
I^2t	浪涌电流平均时间积	$V_R=0.6 V_{RRM}$	150			617	$10^3 A^2S$
V_{FO}	门槛电压					0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.76	$m\Omega$
V_{FM}	通态峰值电压	$I_{TM}=250A$	25		1.1	1.2	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗 (结至壳)	180° 正弦半波, 单面散热				0.140	$^\circ C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗 (结至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.08	$^\circ C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50HZ, R.M.S, $t=1min$ $I_{iso}: 1Ma(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩 (M5) 安装扭矩 (M6)				2.0 3.0		$N \cdot m$ $N \cdot m$
T_{sbg}	储存温度			-40		125	$^\circ C$
W_t	质量				210		g
Outline	M234						

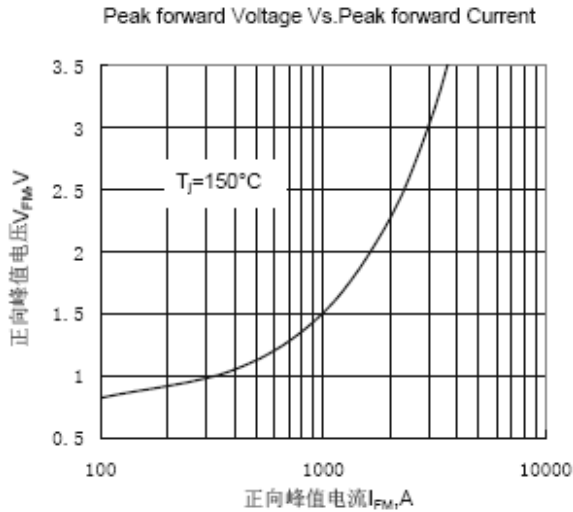


Fig.1 正向伏安特性曲线

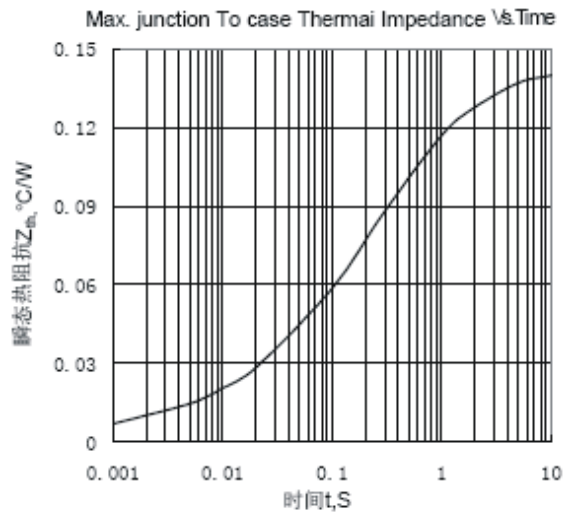


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

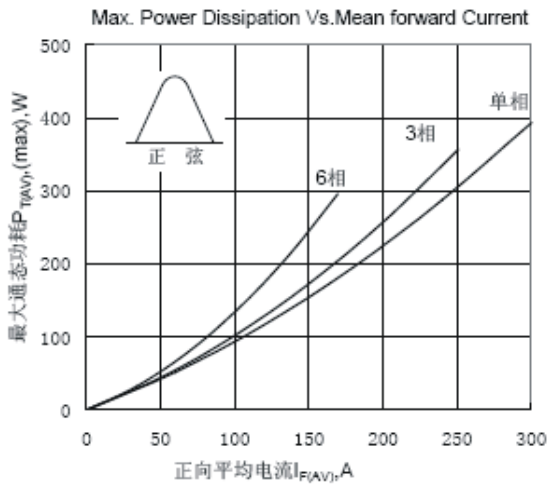


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

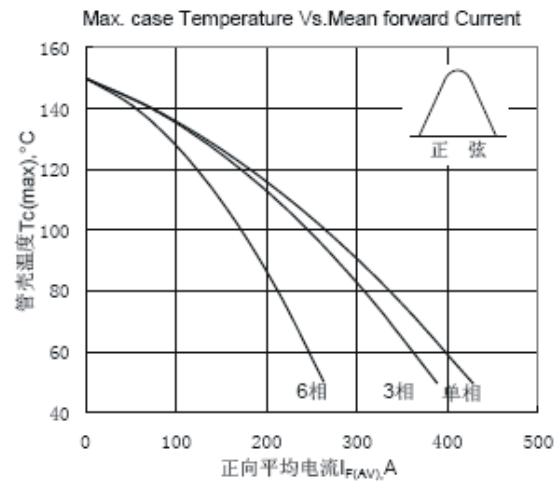


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

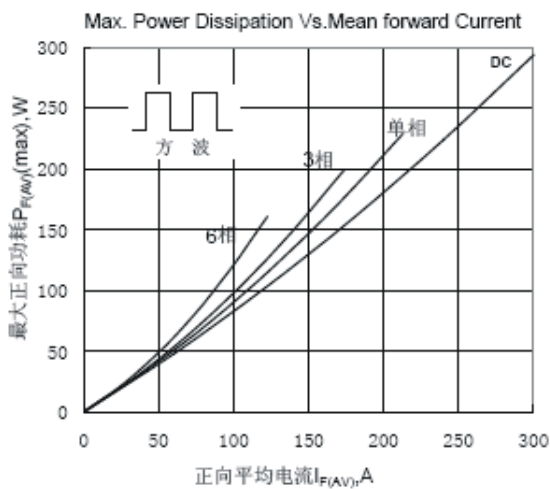


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

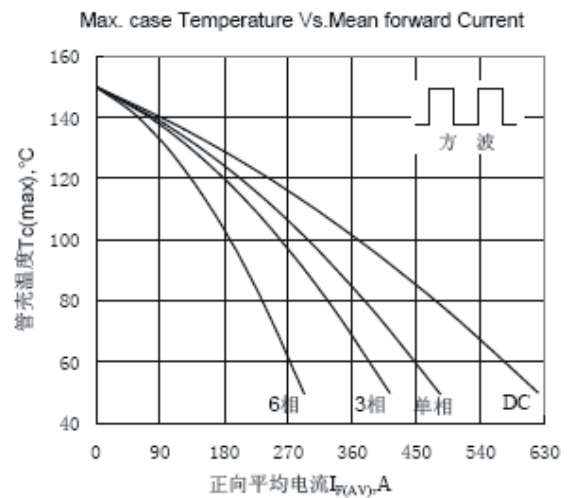


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

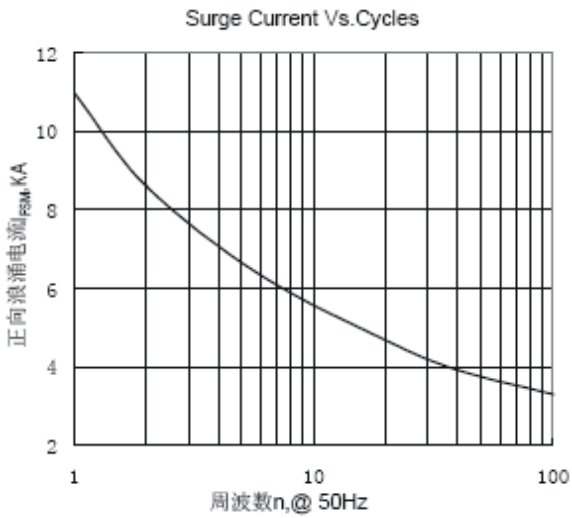


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

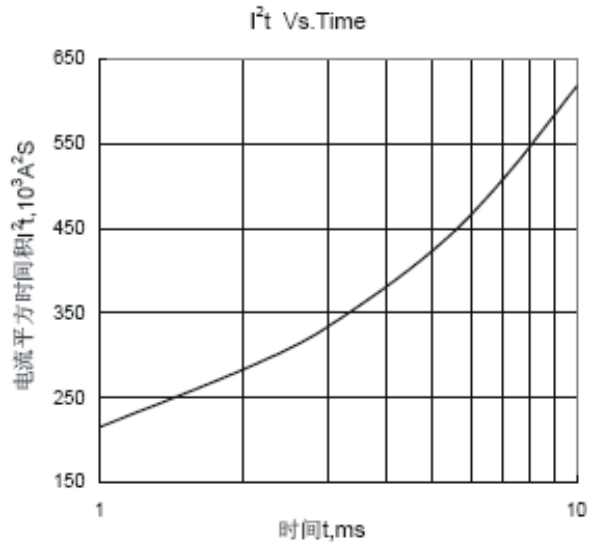



Fig.8 I²t特性曲线

模块典型电路


电联结形式

(右图)


MZC



MZA



模块外型图、安装图

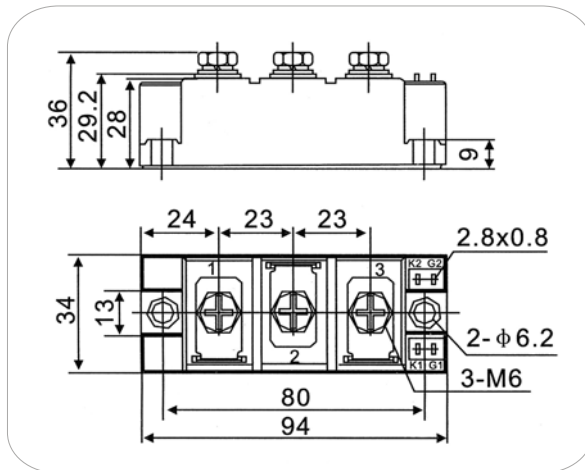

使用说明: M234

一、使用条件及注意事项:

- 1、使用环境应无剧烈振动和冲击,环境介质中应无腐蚀金属和破坏绝缘的杂质和气氛。
- 2、模块管芯工作结温:整流为 $-40^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$;环境温度不得高于 40°C ;环境湿度小于86%。
- 3、模块在使用前一定要加装散热器,散热器的选配见下节。散热可采用自然冷却、强迫风冷或水冷。强迫风冷时,风速应大于6米/秒。

二、安装注意事项:

- 1、由于MZC快恢复模块是绝缘型(即模块接线柱对铜底板之间的绝缘耐压大于2.5KV有效值),因此可以把多个模块安装在同一散热器上,或装置的接地外壳上。
- 2、散热器安装表面应平整、光滑,不能有划痕、磕碰和杂物。散热器表面光洁度应小于 $10\mu\text{m}$ 。模块安装到散热器上时,在它们的接触面之间应涂一层很薄的导热硅脂。涂脂前,用细砂纸把散热器接触面的氧化层去掉,然后用无水乙醇把表面擦干净,使接触良好,以减少热阻。模块紧固到散热器表面时,采用M5或M6螺钉和弹簧垫圈,并以4NM力矩紧固螺钉与模块主电极的连线应采用铜排,并有光滑平整的接触面,使接触良好。模块工作3小时后,各个螺钉须再次紧固一遍。

模块散热器选择

用户选配散热器时,必须考虑以下因素:

- ① 模块工作电流大小,以决定所需散热面积;
 - ② 使用环境,据此可以确定采取什么冷却方式——自然冷却、强迫风冷、还是水冷;
 - ③ 装置的外形、体积、给散热器预留空间的大小,据此可以确定采用什么形状的散热器。
- 一般而言,大多数用户会选择铝型材散热器。为方便用户,对我公司生产的各类模块,在特性参数表中都给出了所需散热面积。此面积是在模块满负荷工作且在强迫风冷时的参考值。下面给出散热器长度的计算公式:

$$\text{模块所需散热面积} = (\text{散热器周长}) \times (\text{散热器长度}) + (\text{截面积}) \times 2$$

其中,模块所需散热面积为模块特性参数表中给出的参考值,散热器周长、截面积可以在散热器厂家样本中查到,散热器长度为待求量。

郑重声明:目前市场上充斥着各种劣质散热器,请在购买时注意鉴别,如因使用劣质散热器造成模块损坏或其他严重后果,我公司概不负责。